

Stevns Kommune
Center for Teknik & Miljø, Team Natur
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Att: Vandløbsmyndighed

23. JULI 2026

JOURNALNUMMER
09.08.26-G01-1-26

§19 TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT OPLAG AF REN JORD PÅ MATRIKEL NR. 8, RÅBY BY, HOLTUG

Vandløbsmyndigheden hos Stevns Kommune, Team Natur har den 20. marts. 2026 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord på nordvestligt hjørne af markareal på matrikel nr. 8, Råby By, Holtug (Råbyvej 32, Råby, 4673 Klippinge).

Jorden stammen fra udgravning til sandfang på, og i direkte tilknytning til, det offentlige vandløb Møllerenden. Sandfanget etableres i en privat have, hvor der hidtil har været træer og krat. Jorden er dokumenteret ren, klasse 0.

Det forventes en jordmængde på ca. 350 m³ fra projektet. Oplagringen vil være midlertidig med en forventet varighed på ca. 2-6 måneder frem til markerne er høstet, hvorefter jorden udlægges på samme matrikel. Udlægningen behandles i særskilt tilladelse.

Tilladelse

Stevns kommune, Team Miljø meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på nedenstående vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.

Tilladelsen er gyldig efter modtagelsen af denne afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Se i øvrigt klagevejledning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på egen regning og risiko.



23. JULI 2026

Der er med denne tilladelse, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens¹ §19, ikke taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, planloven eller beredskabsloven.

Lovhjemmel

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §19.

Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens §19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyning eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør §20 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsens vilkår

Generelt

1. En kopi af tilladelsen og dens vilkår skal til enhver tid være tilgængelig for entreprenørerne, og andre der har relation til projektet.
2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.
3. Stevns kommune, Team Miljø skal orienteres, når det ansøgte projekt sættes i gang, og når projektet er afsluttet.
4. Tilladelsen omfatter midlertidigt oplag på matr.nr. 8, Råby By, Holtug i op til 6 måneder.

Indretning og drift

5. Tilladelsen til oplag omfatter kun kl. 0 jord fra det anmeldte opgravningsprojekt: Etabling af sandfang på Oldekrogen 2, matr.nr. 48, Magleby By, Magleby.
Jorden er forhåndsklassificeret til klasse 0
Forventet jordmængde er ca. 350 m³, svarende til ca. 630 ton ved 1,8 t/m³.
6. Der må ikke tilføres jord andre steder fra, end nævnt i vilkår 5.
7. Der må ikke forekomme støv- og materialeflugt i forbindelse med håndtering af jorden og transport til eller fra opbevaringsstedet.

¹ Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse jf. LBK nr. 1742 af 22. december 2025



23. JULI 2026

8. Jorddepotets afgrænsning skal være tydeligt markeret i terrænet, og skal være sikret mod uvedkommendes adgang, så der ikke kan ske ukontrolleret aflæsning af jord under både etablering og opbevaring.
9. Hvis der opdages en jordforurening under arbejdet, skal arbejdet straks stoppes, og miljømyndigheden skal kontaktes.
10. Det skal holdes afstand til beskyttet sten- og jorddige beliggende i markens nordlige beplantningsbælte og skel, så det ikke beskadiges.

Beskyttelse af jord og grundvand

11. Hvis den efterfølgende planlagte udlægning og terrænregulering på matr. 8, Råby By, Holtug påtænkes ændret, eller ikke gennemført, skal jorden placeres på fiberdug/-tex, jernplader eller tilsvarende så jorden kan holdes adskilt fra den underliggende mark.
12. Hvis der er sket en forurening af lokaliteten for jorddepotet, skal forureningen bortgraves og jorden skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.
Det skal udtages bundprøver til dokumentation for, at der ikke er sket en forurening af jorden, hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden. Prøvetagningen skal ske efter Region Sjællands vejledning til renbundsprøver, se Region Sjællands hjemmeside. Resultaterne af prøverne skal fremsendes til Stevns Kommune.
13. Evt. udgifter til overholdelse af vilkår 12, skal afholdes af bygherre.

Tilsyn og ændringer

14. Stevns Kommune er tilsynsmyndighed
15. Hvis projektet ændrer form eller omfang skal Stevns Kommunes miljømyndigheden kontaktes.

Tilgrundliggende materiale

Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen:

- Ansøgning dateret d. 3. februar 2026 fremsendt pr. mail d. 20. marts 2026.
- Supplerende oplysninger jf. mail fra ansøger, dateret d. 16. juli 2026.
 - Svar på spørgsmål fra Stevns Kommune, CTM, Team Miljø.

23. JULI 2026

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune ønsker at etablere et sandfang med henblik på at kunne rense rørlagte strækninger på det offentlige vandløb Møllerenden og dermed opretholde en effektiv afvanding. Sandfanget anlægges i tilknytning til Møllerenden, som er et offentligt vandløb, der hovedsageligt er rørlagt, og hvor der forekommer betydelig sandvanding.

Sandfanget etableres i en privat have, hvor der hidtil har været træer og krat. Projektet medfører en overskydende jordmængde på ca. 350 m³.

Den overskydende jord ønskes benyttet til terrænregulering på dele af markarealet på matr.nr. 8, Råby By, Holtug, med adressen Råbyvej 32, Råby, 4673 Klippinge.

Team Natur, vandløbsmyndigheden har i den forbindelse søgt om tilladelse til etablering af jorddepot på et hjørne af matriklen, frem til jorden kan udlægges på marken. Der er forud for sandfangets realisering truffet aftale med grundejeren om etablering af jorddepot og efterfølgende udlægning af jorden på marken.

Denne tilladelse omfatter kun jorddepotet. Den efterfølgende udlægning behandles i særskilt tilladelse.



Figur 1: Luftfoto hvor det blå felt viser hvor jorden midlertidig skal opbevare og den røde skravering viser hvor jorden skal udlægges.



23. JULI 2026

Der er foretaget en forhåndsklassificering af jorden hvor sandfanget skal etableres. Analyseresultaterne viser at der er tale om klasse 0, og dermed ren jord. Analyseresultater fremgår af bilag.

Arbejdet forventes opstartet snarest muligt, slut sommeren 2026. Jorden forventes tilkørt jorddepotet over et par dage, maksimalt en uge. Jorddepotet forventes at være på arealet i højst 2 måneder, frem til markerne er høstet, hvorefter jorden kan udlægges på marken.

Det er i ansøgningen anført at den midlertidige oplagring vurderes ikke at indebære risiko for jord, grundvand eller overfladevand, idet oplaget er tidsbegrænset, og jorden er klassificeret som klasse 0 (uforurenet).

Der er truffet forholdsregler for at sikre at der ikke tilføres forurenet jord til jorddepotet.

Jorden opgraves og håndteres løbende direkte fra udgravningen, hvor den gennemgås skovl for skovl. Eventuelle tegn på forurening vil derfor kunne konstateres under arbejdet. Hvis der identificeres mistanke om forurening, vil arbejdet på den pågældende strækning skulle standses, og jorden vil ikke blive flyttet eller udlagt, før forholdet er nærmere afklaret.

Derudover skal den opgravede jord midlertidigt oplagres på samme matrikel, som den efterfølgende skal udsprede på. Der er således ikke tale om flytning af jord til en anden ejendom eller til et område med andre arealanvendelser. Risikoen for spredning af eventuel forurening til nye lokaliteter vurderes derfor at være meget begrænset.

Da jorden både oplagres og senere genudlægges på samme matrikel, vurderes der heller ikke at være et behov for at holde jorden adskilt fra eksisterende jordbunker på arealet. Jordens oprindelse og endelige placering er den samme, og en sammenblanding vil derfor ikke ændre de miljømæssige forhold på ejendommen.

Jord og grundvandsforhold

Lokaliteten for jorddepotet er hverken kortlagt som forurenet jf. jordforureningsloven, eller omfattet af områdeklassificering. Det samme gør sig gældende for sandfangets placering.

Lokaliteten ligger i OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser).

23. JULI 2026

Det rørlagte tilløb 1 til Møllerenden løber på tværs af marken umiddelbart syd for jorddepotet. Nedsivning af regn- og overfladevand fra jorddepotet, vil for den del der afvandes til det rørlagte vandløb, således ende i samme vandløb, som ved opgravningsstedet.


Det midlertidigt jorddepot ligger ca. 1,2 km fra sandfanget.

Planforhold, samt bygge- og beskyttelseslinier:

Lokalitet for både sandfanget og jorddepotets ligger i landzone. Stevns Kommunes landzonemyndighed har truffet afgørelse om at terrænreguleringen ikke kræver en landzonetilladelse.

Der ikke registrerede bygge- og beskyttelseslinier inden for området

Der er et beskyttet sten- og jorddige, af typen "Udskiftningsdige", i beplantningsbælte i det nordlige skel mod tilstødende markareal. Ansøger har oplyst, at der vil blive holdt en afstand på et par meter til det beskyttede dige i forbindelse med både jorddepot og terrænregulering.

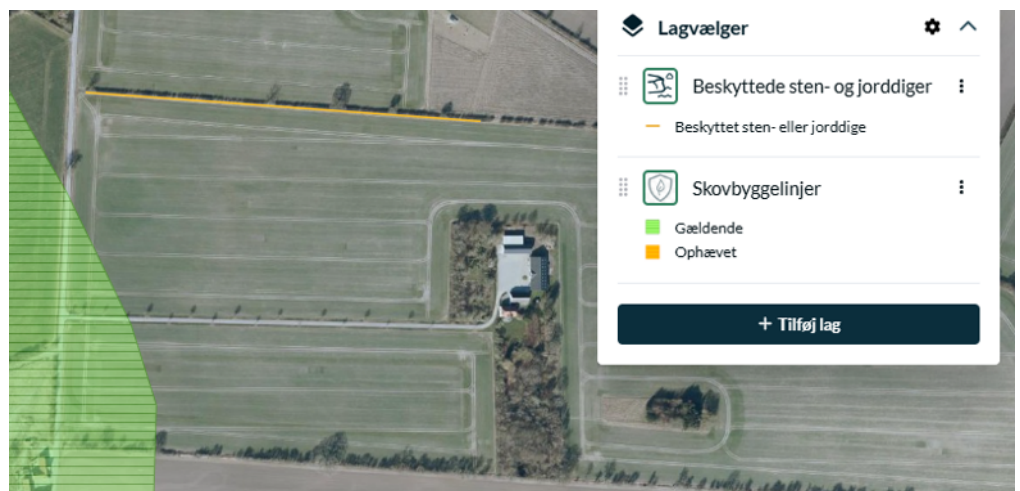

Figur 2: Luftfoto med markering af beskyttet sten- og jorddige samt skovbyggelinie.

Miljøteknisk vurdering

Ved behandling af ansøgningen om §19 tilladelse, er de miljømæssige forhold gennemgået, med henblik på at vurdere, om projektet vil udgøre en trussel på den pågældende lokalitet. Følgende er lagt til grund for tilladelsen.

På baggrund af ansøgningen og det som er lagt til grund for denne tilladelse, er der fastsat en række vilkår. Disse vilkår har til formål at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med ovenstående vurderinger.



23. JULI 2026

Der er fastsat vilkår som skal sikre, hvorfra jord må stamme, hvor og hvordan den skal opbevares samt driften af depotet.

Det vurderes ikke, at oplaget af jorden i den begrænsede periode vil ændre på områdets overfladeafstrømning.

Beskyttelse af jord og grundvand

Placeringen af det midlertidige jorddepot ligger indenfor OSD. Det er dog Stevns kommunes vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at jorden opbevares i ved udlægningsstedet frem til det kan udsprede på markarealet.

Oplaget vil kun være på området i en begrænset periode, forventet 2 måneder. Den efterfølgende udlægning sker under hensyntagen til markens drift, og når marken er høstet i efteråret 2026.

Tilladelse til terrænreguleringen behandles i særskilt tilladelse.

Da der er tale om dokumenteret ren jord, og da jorden efterfølgende skal udsprede på samme markareal, stilles der ikke vilkår om at jorddepotet skal adskilles fra den underliggende markjord. Dog stilles vilkår om at hvis den planlagte udlægning og terrænregulering påtænkes ændret, eller ikke gennemført, skal jorden placeres på fiberdug/-tex, jernplader eller tilsvarende så jorden kan holdes adskilt fra den underliggende mark.

Stevns Kommune vurderer, at det midlertidige oplag ikke vil udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller det omgivende miljø. Det er ligeledes kommunens vurdering, at det ansøgte, ikke udgør en trussel mod vandindvindingsinteresser i områderne.

Konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen² og naturbeskyttelseslovens³ §3

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal det ved tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens §19 sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Derudover skal det i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 sikres, at der ikke sker en tilstandsændring i nærliggende beskyttede naturområder, herunder søer, vandløb og moser.

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1098 af 21/08/2023.

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr. 927 af 28-06-2024.
Side

23. JULI 2026

Det nærmeste Natura 2000-områder er Stevns Rev. Både i forhold til afstand i fugleflugtslinje, og at området ligger i afstrømningsopland til vandløbet Møllerenden, der har udløb til Køge Bugt.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 206		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	
Arter:	Marsvin (1351)	

Figur 3: Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Stevns Rev. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Stevns Rev. Natura 2000-område nr. 206. Habitatområde H206. Miljø- og Fødevarerministeriet, Naturstyrelsen.

Stevns Rev ligger langs kysten ud for Stevns fra Bøgeskoven i nord til Rødvig i syd. Der er ca. 3,7 km i lige linje fra placeringen af det midlertidige depot til Stevns Rev.

Området, hvor anlægget skal etableres, er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og der er ikke tale om direkte udledning til Østersøen. Da oplægning og opbevaring af jorden kun påvirker omgivelserne i umiddelbar nærhed til anlægget, og anlæggets afstand fra nærmeste Natura 2000-område taget i betragtning, vurderer kommunen, at etablering af anlægget ikke vil påvirke Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget. Dette vurderes alene ud fra afstanden samt at der er tale om oplag af dokumenteret ren jord.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for anlægsområder eller i umiddelbar nærhed af dette. Lokaliteten vurderes heller ikke at være egnet til yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Der er der er tale om opdyrket markareal, der er i drift.

Det vurderes at anlægget hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle-, raste- eller voksesteder for bilag IV arter.

Det midlertidige jorddepot etableres udenfor eksisterende §3-område.

Nærmeste §3-område, naturtype: sø, er beliggende ca. 300 m nordøst for området på et tilsvarende markareal. Nærmeste vandløb, er rørlagt tilløb til Møllerenden, som ligger umiddelbart syd for jorddepotet. Nedsivning af regn- og overfladevand, vil således ende i samme vandløb, som ved opgravningsstedet.

Det vurderes at det midlertidige jorddepot ikke medfører en tilstandsændring i hverken nærmeste §3-område eller vandløb.



23. JULI 2026

Center for Teknik og Miljø, Team Miljø vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, Bilag IV-arter samt nærliggende beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket af det midlertidige jorddepot.

Stevns Kommunes samlede vurdering

På baggrund af ovenstående, samt de stillede vilkår, er det Stevns Kommune, Center for Teknik og Miljø's samlede vurdering, at det midlertidige jorddepot kan etableres uden at udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller overfladevandsforurening i området samt uden at være i strid med kommunen øvrige planlægning samt gældende lovgivning, herunder habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelsesloven.

Partshøring

Udkast til tilladelse har været i partshøring hos ansøger i perioden 17-29 juli 2026. Der er ikke modtaget høringsvar.

Inhabilitet

Center for Teknik og Miljø har overvejet, om forholdet i at meddele tilladelse til et af centers egne team, kan være forbundet med myndighedsinhabilitet. Team Miljø i Center for Teknik og Miljø er myndighed på miljøbeskyttelseslovens §19 som det tilladelsen til det midlertidige depot meddeles efter. Ansøger er Center for Teknik og Miljø's Team Natur, vandløbsmyndighed som ikke er en del af myndighedsbehandlingen af afgørelsen.

I dette tilfælde har kommunen for at afbøde den potentielle interessekonflikt, taget særlige forholdsregler i sagsbehandlingen. Center for Teknik og Miljø's Vandløbsmyndighed har ikke været involveret i myndighedsbehandlingen af denne afgørelse. Kommunen vil i den forbindelse godtgøre, at myndighedsinhabilitet ikke har haft betydning for sagens behandling og afgørelsens resultatet.

Miljølovgivningen indeholder ikke regler om henskydelse til et andet organ i et tilfælde som det foreliggende. Desuden kan en kommune generelt ikke substitueres ved, at sagen henskydes til en anden kommune, hvorfor sagen i stedet er blevet behandlet af en anden enhed inden for kommunen. I dette tilfælde er det heller ikke muligt at sende den miljøtekniske afgørelse over til andre centre. Da de opererer med helt andre lovgivningsområder som eks sociallovgivning, og dermed ikke har den tekniske viden.



23. JULI 2026

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra den 23. juli 2026, som er den dag, afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.stevns.dk.

Klageberettigede er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99, 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Stevns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Kommunen skal derefter vurdere om afgørelsen genoptages eller fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales, når kommunen videresender klagen til klagenævnet. Du kan finde en vejledning på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevnetneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Tilladelsen efter §19 kan udnyttes straks efter modtagelse, selvom der er klaget over den. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på egen regning og risiko.

Søgsmålfrist



23. JULI 2026

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Påklages afgørelsen gælder søgsmålsfristen først fra der er meddelt endelig afgørelse i sagen.

Venlig hilsen

Heidi Kjær
Miljøsagsbehandler
61 16 45 42
Heidkjae@stevns.dk
Miljø

Kopi til:

- Grundejer af matr.nr. 8, Råby By, Holtug
- Miljøstyrelsen
- Danmark Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk og stevns@dn.dk


Bilagsliste:

Bilag 1: Oversigtskort, Jorddepotets placering

Bilag 2: Analyseresultater, Forhåndsklassificering

23. JULI 2026

Bilag 1: Oversigtskort

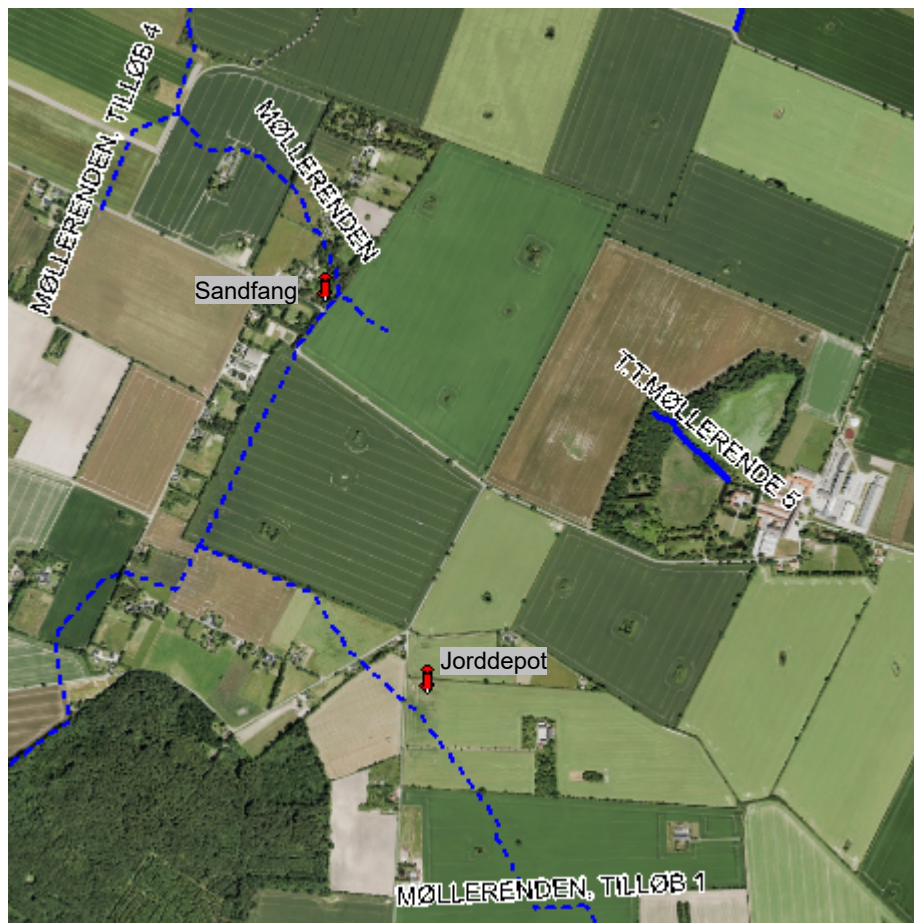

Figur 4: Kort (luftfoto) over lokationen af sandfang og midlertidigt jorddepot, samt Møllerendens forløb.

23. JULI 2026

Bilag 2: Analyseresultater, Forhåndsklassificering.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.: AR-26-VL-01012639-01
Batchnr.: EUAA59-26012639
Kundenr.: VL0001353
Rapportdato: 12.03.2026
Valideringskode: 7401B4786D

Analysereport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 05.03.2026
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR
Modt. dato: 05.03.2026
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

Lab prøvenr:	862-2026-01263901	862-2026-01263902	862-2026-01263903	862-2026-01263904	862-2026-01263905	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	1	2	1.1	2.1	1.2			
Prøvedybde m u.t.:	0-0,5	0-0,5	1,2	1,2	2,4			

Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	78	84	92	85	87	%	1	15
---	----	----	----	----	----	---	---	----

Metaller

Bly (Pb) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	12	11	4,2	7,0	6,0	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	0,26	0,20	0,071	0,13	0,15	mg/kg ts.	0,02	30
Chrom (Cr) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	12	11	7,5	19	21	mg/kg ts.	1	30
Kobber (Cu) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	10	6,6	3,5	11	6,5	mg/kg ts.	1	30
Nikkel (Ni) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	8,0	6,0	5,2	14	13	mg/kg ts.	0,5	30
Zink (Zn) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	41	33	16	30	31	mg/kg ts.	2	30

Kulbrinter

C6H6-C10 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	15	17	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	15	17	#	#	#	mg/kg ts.		

PAH-forbindelser

Fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,028	0,021	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,043	0,034	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,029	0,019	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,015	0,011	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,12	0,085	#	#	#	mg/kg ts.		

Klassificering iht. "Jordplan
Sjælland"

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.: AR-26-VL-01012639-01
Batchnr.: EUAA59-26012639
Kundenr.: VL0001353
Rapportdato: 12.03.2026
Valideringskode: 7401B4786D

Analyserapport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 05.03.2026
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR
Modt. dato: 05.03.2026
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

Lab prøvenr:	862-2026-01263906	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	2,2			
Prøvedybde m u.t.:	2,4			

Tørstof	89	%	1	15
<i>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</i>				

Metaller

Bly (Pb)	6,0	mg/kg ts.	1	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				
Cadmium (Cd)	0,14	mg/kg ts.	0,02	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				
Chrom (Cr)	16	mg/kg ts.	1	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				
Kobber (Cu)	9,7	mg/kg ts.	1	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				
Nikkel (Ni)	11	mg/kg ts.	0,5	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				
Zink (Zn)	28	mg/kg ts.	2	30
<i>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</i>				

Kulbrinter

C6H6-C10	< 2	mg/kg ts.	2	30
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				
C10-C15	< 5	mg/kg ts.	5	30
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				
C15-C20	< 5	mg/kg ts.	5	30
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				
C20-C35	< 5	mg/kg ts.	5	30
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				
Sum (C10-C20)	#	mg/kg ts.		
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				
Sum (C6H6-C35)	#	mg/kg ts.		
<i>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</i>				

PAH-forbindelser

Fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				
Benzo(b+j+k)fluoranthen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				
Benzo(a)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				
Sum af 7 PAH'er	#	mg/kg ts.		
<i>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</i>				

Klassificering iht. "Jordplan
Sjælland" 0

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.: AR-26-VL-01012639-01
Batchnr.: EUAA59-26012639
Kundenr.: VL0001353
Rapportdato: 12.03.2026
Valideringskode: 7401B4786D

Analyserapport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 05.03.2026
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR
Modt. dato: 05.03.2026
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

Lab prøvenr:	862-2026-01263906	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	2,2			
Prøvedybde m u.t.:	2,4			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Klasseinddeling Sjælland iht.: "Vejledning i håndtering af forurennet jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave", bilag A3 (rettelsesblad september 2010).
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

12.03.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).


Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263901
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 1
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

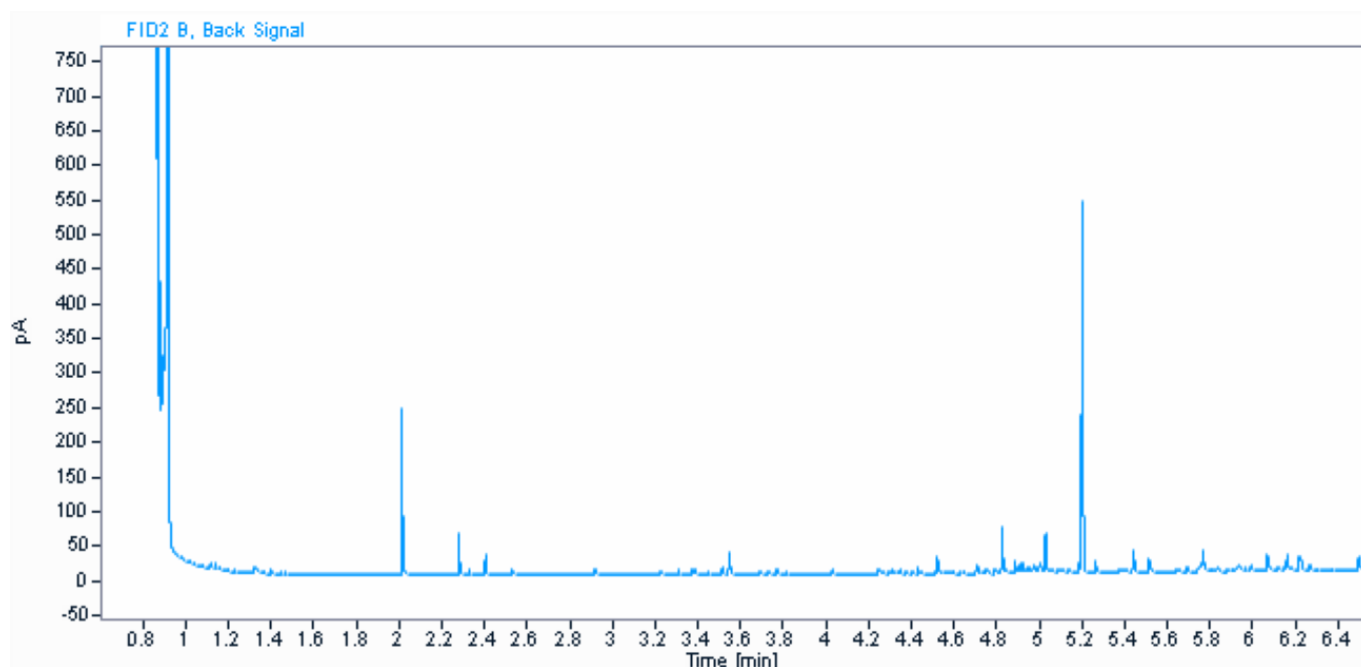

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263902
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 2
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

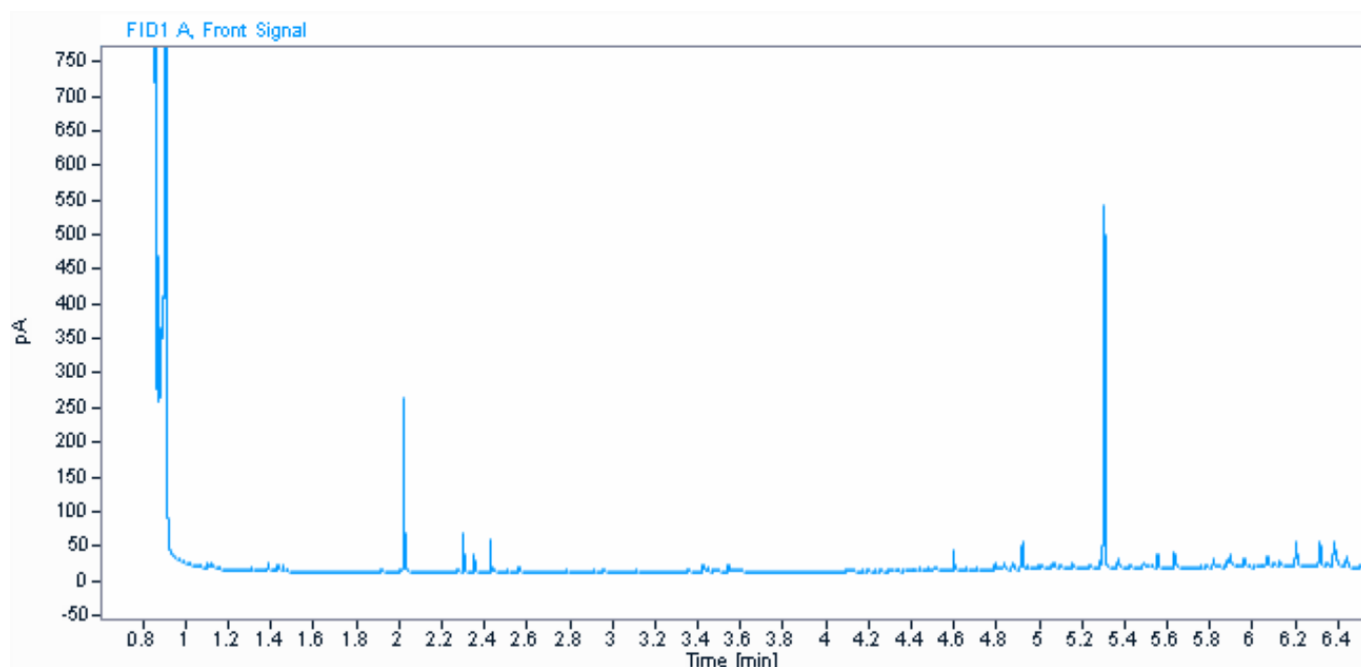

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	17	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	17	mg / kg ts.


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263903
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 1.1
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

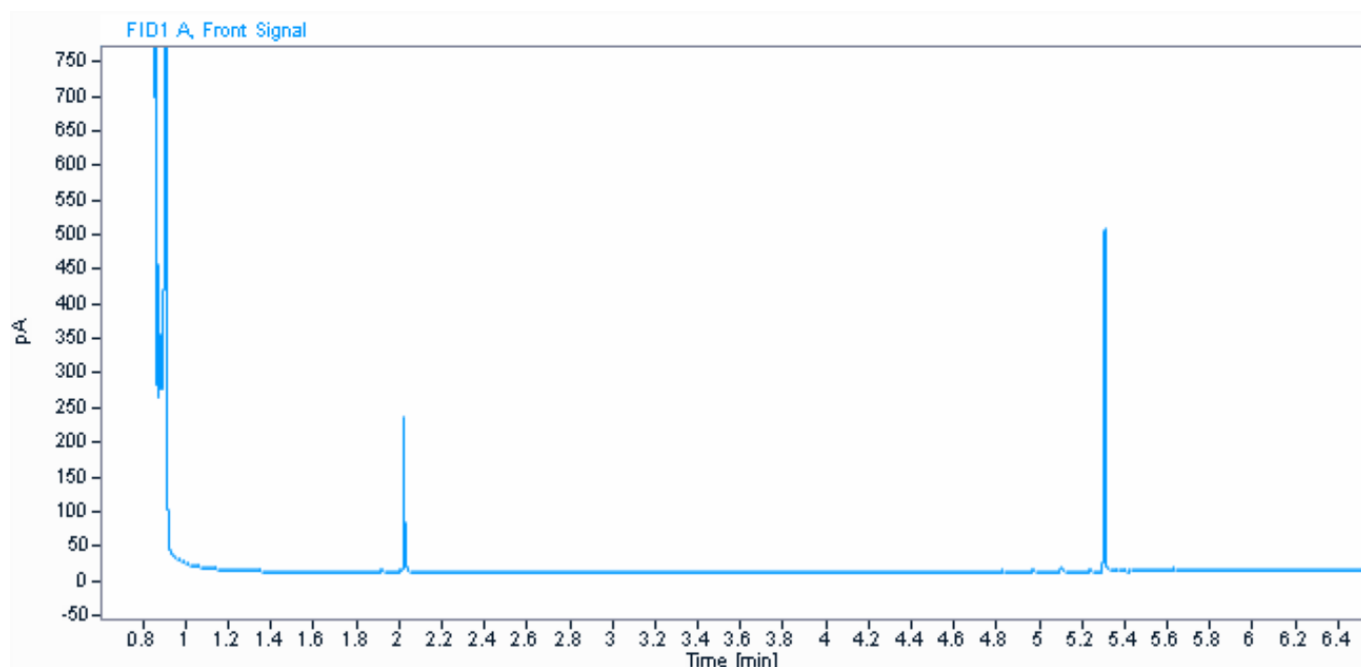

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263904
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 2.1
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

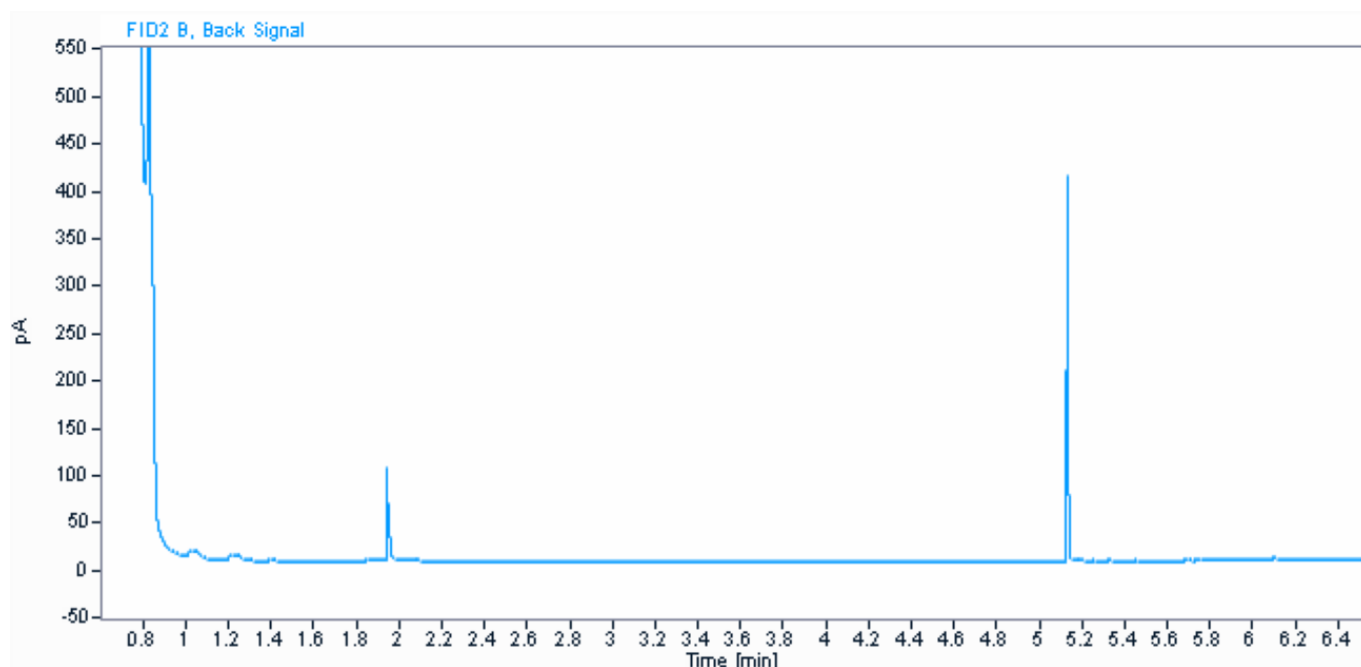

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263905
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 1.2
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

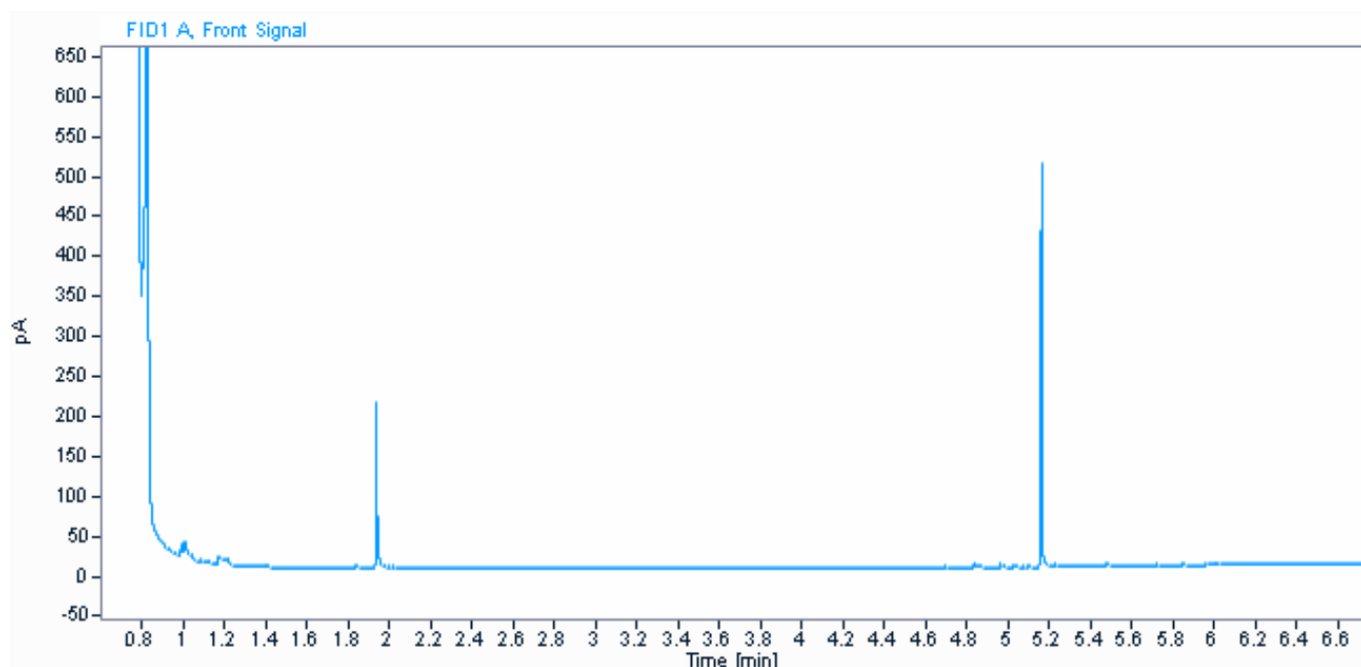

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026
Batch ID: EUAA59-26012639
Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263906
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden
Prøvemærkning: 2.2
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

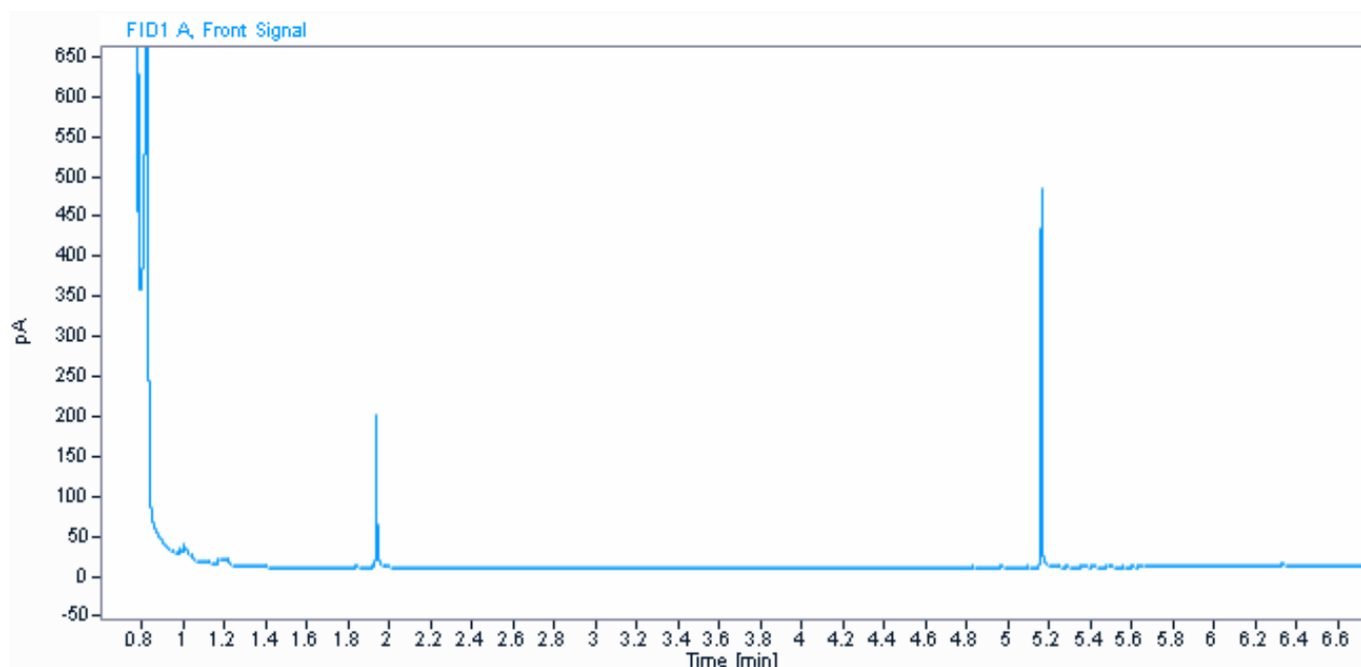

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.