Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

18. NOVEMBER 2026

JOURNALNUMMER
06.01.00-K08-124-23

KS
HEIDKJAE

Tilladelse til etablering af fedtudskillere og tilslutning af processpildevand fra institutionen Stevnsfortet, beliggende Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns

Stevns Kommune meddeler tilslutningstilladelse for processpildevand fra køkkenerne i Stevnsfortet til Stevns Spildevands kloaksystem. Stevnsfortet er beliggende Korsnæbsvej 63, matr. nr. 18g, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, og institutionen udleder spildevand til Stevns Spildevands kloaksystem.

Tilladelse

I henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven[i] meddeles herved tilladelse til tilslutning af processpildevand fra køkkenerne på Stevnsfortet. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår 1-23:

Generelt

1. Tilladelsen skal udnyttes inden 1 år fra tilladelsesdatoen.

2. Spildevandsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester, og etableres i henhold til fremsendte ansøgning af 24. oktober 2025, med tilhørende projektmateriale og til producentens anvisninger.

3. Tilladelsen omfatter processpildevand fra køkkenerne i Stevnsfortet.

4. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på virksomheden og være kendt af den driftsansvarlige.

5. Sammensætning og mængde af processpildevand må ikke ændres uden forudgående aftale og accept fra kommunen. Henvendelse om ændringer skal ske på mail til: spildevand@stevns.dk

6. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal kommunen underrettes så snart dette forhold er kendt og senest 4 uger før ophør/ejerskifte.

Fedtudskiller

7. Processpildevand fra køkkenet i Stevnsfortet skal til enhver tid være tilsluttet en fedtudskiller inden udledning til spildevandskloak.

8. Der må udelukkende ledes processpildevand fra køkkenet til fedtudskilleren.

9. Efter fedtudskilleren og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal det være muligt at udtage en spildevandsprøve. Prøven skal tages i en frit faldende stråle.

10. Fedtudskilleren skal drives og vedligeholdes, så den tilbageholder mest muligt fedt.

11. Fedtudskilleren skal altid være vandfyldt til maksimal vandstand. Udskilleren skal tilses efter en længere periode uden brug, og efterfyldes med vand inden ibrugtagning.

12. Virksomheden skal regelmæssigt føre tilsyn med fedtstanden i fedtudskilleren. Fedtindholdet må ikke overstige 75 % af fedtudskillerens kapacitet.

13. Fedtudskilleren skal tømmes svarende til fedtudskillerens faktiske belastning, dog mindst én gang om måneden. Ved tømning forstås, at fedtudskilleren bundtømmes, hvorefter der fyldes op med rent vand.

14. Efter en prøveperiode på 6 måneder kan virksomheden ansøge Stevns Kommune om at nedsætte tømningsfrekvensen, såfremt det viser sig, at fedtudskillerens belastning er så lille, at det kan dokumenteres, at tømning hver måned ikke er nødvendigt.

15. Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener og skal derfor tømmes efter behov, også af hensyn til fedtudskillerens effektivitet og risikoen for sygdomsfremkaldende bakterievækst. Kommunen kan kræve øget tømningsfrekvens for fedtudskillere, hvis der opstår lugtgener eller uhygiejniske forhold.

16. Stevns Kommune kan til enhver tid, dog højest én gang årligt, forlange at der udtages spildevandsprøve efter fedtudskilleren. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium, som er akkrediteret af

DANAK eller af et tilsvarende akkrediteringsfirma, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger[ii]. Udgifterne til prøvetagning og analyser skal betales af virksomheden.

17. Prøverne til spildevandsanalyser skal udtages, når køkkenerne er i normal, fuld drift. Hvis Stevns Kommune vurderer, at virksomhedens driftsforhold har været atypiske, kan kommunen forlange en ny spildevandsprøve for virksomhedens egen regning.

18. Analyseresultater for spildevandsanalyser skal sendes til Stevns Kommune på mail: spildevand@stevns.dk så snart de foreligger.

19. Spildevandet skal analyseres efter metoder der er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkrav til miljømålinger.

20. Analyserne skal overholde de i nedenstående tabel anførte grænseværdier:

Kontrolparameter	Grænseværdier	Analysemetode
Temperatur, max.	50 ^{0}C	-
pH	6,5 - 9,0	DS 287
Olie/fedt	50 mg/l	

21. Virksomheden må ikke anvende vaske- eller rengøringsmidler der indeholder A-stoffer eller B-stoffer. B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre en 1 % af vaskemidlet.

22. Virksomheden skal føre driftsjournal, som skal opbevares i 5 år og på forlangende skal forevises til Stevns Kommune. Driftsjournalen skal indeholde pejlinger af udskiller, datoer for tømning og årsag til fejl på udskiller.

23. Der skal foreligge en kontrakt mellem virksomheden og en godkendt transportør om regelmæssig tømning af fedtudskilleren. Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om tømningsfrekvens, anslåede årlige mængder og hvilke(t) godkendt(e) modtageanlæg, der benyttes. Kvittering for hver enkelt tømning skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal kunne fremvises på forlangende af Stevns Kommune. Kopi af kontrakten skal fremsendes til Stevns Kommune på mail: spildevand@stevns.dk

18. NOVEMBER 2026

Beskrivelse af projektet

Matriklen huser to socialpædagogiske døgninstitutioner, Kofoedsminde og Stevnsfortet. Institutionerne huser i alt ca. 30 beboere samt personale. De to institutioner er opdelt i forskellige afdelinger, som hver har hver deres køkken.

KLAR Forsyning har i 2023 meddelt Stevns Kommune, at der ophobes store mængder af fedt i pumpestationen, som giver driftsproblemer.

Ved en gennemgang af Stevns Kommunes byggesagsarkiv kunne der ikke findes dokumentation for, at der er etableret en fedtudskiller til rensning af virksomhedens spildevand inden udløb til Stevns Spildevands kloaksystem.

Der stilles krav om fedtudskiller på afløb fra virksomheder, hvor der er køkken og der under normal drift kan forekomme fedt i afløbsvandet, eller forekommer spild af fedt og olie.

Der foreligger ikke en egentlig spildevandstilladelse for Stevnsfortet, og etablering af den krævede fedtudskiller nødvendiggør derfor udarbejdelse af denne tilladelse til udledning af spildevand fra institutionens køkkener.

Kloakmester Murerfirmaet Claus & Gerhart Jørgensen ApS har den 24. oktober 2025 fremsendt ansøgning på vegne af Stevnsfortet og Kofoedsminde om tilladelse til etablering af fedtudskillere samt tilslutningstilladelse for processpildevand fra køkkenerne i Stevnsfortet til Stevns Spildevands kloaksystem.

I Stevnsfortets tre afdelinger etableres tre nedgravede fedtudskillere.

I Kofoedsmindes afdeling (nord) er det ikke muligt at separere køkkenets spildevand fra det sanitære spildevand. Det er planlagt at institutionen flytter ud ved udgangen af 2027, og den fremtidige anvendelse herefter vil være kontorer m.v., og køkkenet skal ikke længere anvendes til madlavning. Derfor dispenseres fra kravet om fedtudskiller i denne bygning.

Den spildevandstekniske vurdering udgør grundlaget for fastsættelse af vilkårene for udledning af spildevand fra Stevnsfortet.

18. NOVEMBER 2026

Beliggenhed

Stevnsfortet er beliggende Korsnæbsvej 63, matr. nr. 18g, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge. Ejendommen ejes af Region Sjælland og er beliggende i et område, hvor der er spildevandskloakeret. Spildevandet ledes til Rødvig Renseanlæg og overfladevand ledes til eksisterende dræn. Ejendommen forsynes med drikkevand fra et privat ikke-alment vandværk, Stevnsfort Vandværk.

Spildevandets sammensætning

Spildevandet fra køkkenet kan indeholde fedt og organisk stof fra tilberedning af råvarer samt fra madrester i forbindelse med rengøring af køkkenudstyr mv. Spildevandet indeholder ikke bundfældeligt materiale såsom sand, knogler og lignende. Spildevandets temperatur skal altid være under 60◦ C.

Herudover kan forventes, at spildevandet indeholder rester af de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler. Sikkerhedsdatablade på produkterne er fremsendt.

Virksomheden anvender følgende rengøringsprodukter:

Produktnavn	**Anvendelse**	**Årligt forbrug (liter/kg)**	**ABC vurdering**
Neodisher Alka 240	Opvaskemiddel	120 kg	C
Abena Puri-Line Afspænding	Afspænding	30 liter	C
Manudish zero% 10X1L	Håndopvask	72 liter	C
Abena Mild Cream Soap	Håndsæbe	68 liter	Undtaget klassificering

Figur 1: Oversigt over anvendte rengøringsmidler

De rengøringsmidler, der bruges, kan have stor indflydelse på fedtudskillerens funktion samt i sidste ende vandmiljøet efter udledning fra renseanlægget. Det er derfor vigtigt at vælge korrekte rengøringsmidler.

Organiske stoffer inddeles i tre kategorier baseret på stoffernes faresætninger (H-sætninger).

A-stoffer omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker, og/eller stoffer der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har høj giftighed over for vandlevende organismer. A-stoffer er uønskede i spildevand og skal substitueres eller begrænses til et minimum.

B-stoffer omfatter stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og samtidig har en middel akut giftighed over for vandlevende organismer eller er potentielt bioakkumulerbare. Tilledning af B-stoffer til kloaksystemet skal begrænses ved anvendelse af BAT (Bedst Anvendelige Teknologi).

C-stoffer består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B. Tilledning af C-stoffer til kloakken skal som udgangspunkt også begrænses ved anvendelse af BAT. På grund af stoffernes begrænsede miljøskadende virkning vil tilledningen generelt ikke give anledning til miljømæssig skade.

Kosmetiske produkter er undtaget CLP klassificeringen[iii], men skal overholde kosmetikforordningen. Der er derfor ingen ABC-vurdering af kosmetiske produkter.

Vurdering
Virksomheden anvender rengøringskemikalier i et vist omfang og har fremsendt sikkerhedsdatablade på de anvendte produkter.

Stevns Kommune har ingen kommentarer til kemikalierne.

Spildevandsteknisk vurdering

I Stevnsfortets tre afdelinger etableres tre nedgravede fedtudskillere med integreret slamfang, efterfølgende betegnet FU1, FU2 og FU3.

Kloakmester Murerfirmaet Claus & Gerhart Jørgensen ApS har beregnet nødvendig dimension af fedtudskiller og valgt fedtudskillere af fabrikatet Unisep-Fedt 4 l/s 400 l SF m/kegle med en opsamlingskapacitet på 400 l slamfang og 300 l fedtopbevaring (3 stk.).

FU1, FU2 og FU3:
Afdeling Vest, Syd og Øst jf. kloaktegning. Fra hver afdelings køkken er der afløb fra køkkenvask (1 stk.) og opvaskemaskine (1 stk.). Alle afløb fra køkkenet tilsluttes fedtudskilleren inden tilslutning til kloaksystemet.

Køkkenudstyr	**n antal**	**q_i l/s**	**n x q_i l/s**	**Z_i (n)**	**n x q_i x Z_i (n) l/s**
Opvaskemaskine	1	2,0	2	0,60	1,20
Håndvask i køkken	1	1,5	1,5	0,45	0,675
$Q_s = \sum n \times q_i \times Z_i$ (n)	**(formel 2)**				**Qs = 1,89**

Figur 2: Beregning af dimensionsgivende spildevandsstrøm fra hhv. FU1, FU2 og FU3

Fedtudskillerne er placeret uden for bygningerne. Efter fedtudskilleren skal der være mulighed for at der kan udtages en prøve, hvis det bliver aktuelt.

Beregningen af fedtudskillerens dimensionering er sket ud fra antallet af tapsteder og heraf forventet maximale spildevandsstrøm l/s (Q_s) svarende til 1,89 l/s. Q_s til fedtudskiller er derfor 1,89 l/s.

Stevns Kommune har efteregnet dimensionering herunder.
Beregning af den dimensionsgivende nominelle størrelse NS for fedtudskiller sker efter følgende formel: $NS = Q_s * f_t * f_d * f_r$

Stevns Kommune har vurderet temperaturfaktor f_t, til at være 1, da der forventes primært at blive udledt vand der er mindre end 60 grader varmt.

Densitetsfaktor f_d (svarende til fedtindhold i vandet) er ligeledes sat til 1 svarende til almindeligt fedtholdigt spildevand.

Rensemiddelfaktor f_r er vurderet til 1,3 svarende til at der anvendes almindelige rengøringsmidler.

NS kan således beregnes til 1,89*1*1*1,3 = 2,46 l/s, hvilket betyder at de valgte fedtudskillere på 4 l/s vurderes tilstrækkelig stor.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 skal der, før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper og arter) for de internationale beskyttelsesområder, herunder dyre- og plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV (Bilag IV-arter). Dette gælder også

for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Natura 2000

Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev, der udgøres af Habitatområde H206. Natura 2000-området ligger ca. 700 m i luftlinje fra Stevnsfortet.

Figur 3 viser placeringen af det beskyttede område i forhold til Stevnsfortet. Figuren viser også § 3-beskyttede vandløb i området.

Figur 4 viser udpegningsgrundlaget for det beskyttede Natura 2000-område.



Figur 3: Natura 2000-område. Oversigtskortet viser placeringen af Stevnsfortet (sort prik) i forhold til Habitatområde 206 (grønt skraveret område) og § 3-beskyttet vandløb (lyseblå linje). Baggrundskort © SDFE, 29.01.2026 / WMS-tjeneste, skærmkort samt habitatområde. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 206		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	
Arter:	Marsvin (1351)	

Figur 4: Naturtyper der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Stevns Rev. Tal i parentes henviser til de talkoder, som

benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Fra Natura 2000-plan 2022-2027 – Stevns Rev. Natura 2000-område nr. 206. Habitatområde H206. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

Bilag IV-arter

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU's medlemslande er forpligtet til at beskytte. Disse arter er beskyttet både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. For bilag IV-arterne skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder.

Jf. naturdata på Danmarks Miljøportal[iv] er der registreret følgende Bilag IV-arter i nærområdet til Stevnsfortet.

Markfirben, *Lacerta agilis*

Markfirben er fundet ved Boesdal Kalkbrud ca. 1 km fra korsnæbsvej 63.

Vurdering:

Tilladelse til etablering af fedtudskillere og udledning af processpildevand fra køkkenerne i Stevnsfortet vurderes ikke med de stillede vilkår, at have en negativ påvirkning på Stevns Rev som Natura 2000-område eller evt. beskyttede arter, der måtte opholde sig i området.

Samlet vurdering

Ejendommen udleder spildevand via Stevns Spildevands kloaksystem til Rødvig Renseanlæg. Overfladevand ledes til eksisterende dræn med udløb til Køge Bugt.

Stevns Kommune vurderer, at de ansøgte fedtudskillere med en kapacitet på 4 l/s er store nok til at kunne håndtere den belastning, der vil være fra institutionens køkkener.

Stevns Kommune vurderer at projektet, alene eller i kumulation med andre projekter/planer i området, ikke påvirker Natura 2000-områder eller arter med særlige beskyttelseskrav, jf. Habitatdirektivets bilag IV.

Ejendommen forsynes med drikkevand fra et privat ikke-alment vandværk, Stevnsfort Vandværk.

Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men Stevns Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet.

Udførelse og færdigmelding af arbejdet:

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester: Murerfirmaet Claus & Gerhart Jørgensen ApS er registreret som autoriseret kloakmester hos Erhvervsstyrelsen.

Den autoriserede kloakmester skal påse, at det fremsendte projekt er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i enhver henseende, og at det udførte kloakarbejde udføres efter disse.

Når arbejdet er udført, skal autoriseret kloakmester sende færdigmelding og "som udført" tegning til kommunen.

Hjemmel

Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 (Lbk nr. 842 af 11. september 2026, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse) samt Spildevandsbekendtgørelsens § 15, stk. 3, nr. 2 og 3^{v}. Tilladelsen omhandler tilslutning af ejendommens processpildevand til spildevandsanlæg, der tilhører et spildevandsforsyningsselskab.

Stevns Kommune kan, såfremt afløbsmæssige, sundhedsmæssige eller grundvandsmæssige interesser gør det ønskeligt, ændre eller tilbagekalde denne tilladelse.

Partshøring

Udkast til tilslutningstilladelsen har været i 2 ugers høring hos sagens parter. KLAR Forsyning har indsendt en høringssvar om, at der ikke er indtegnet prøvetagningsbrønde på kloaktegningen. Kloakmester Claus Jørgensen har bekræftet, at der bliver etableret en prøvetagningsbrønd efter hver fedtudskiller, og kloaktegningen bliver opdateret ved færdigmelding af projektet.

Herudover er der foretaget enkelte administrative rettelser.

Modtager af tilladelsen er rettet til Region Sjælland som grundejer jf. BBR med kopi til Stevnsfortet.

18. NOVEMBER 2026

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 18. november 2026. Ansøger, ansøgers kloakmester, klageberettigede organisationer samt de personer, som har anmodet herom, er samtidig underrettet om tilladelsen.

Klagevejledning

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er ansøgeren, embedslægen og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du finder et link til Klageportalen på forsiden af www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Kommunen skal herefter vurdere om afgørelsen skal genoptages eller fastholdes.

Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du kan finde en vejledning om klageordningen på Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk)

I særlige tilfælde kan der fritages for brug af klageportalen. Anmodning om fritagelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betingelserne for fritagelse kan ses her: Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk)

Du vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Der er til enhver tid ret til aktindsigt i sagen.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt, dvs. **inden den 16. december 2026.**

18. NOVEMBER 2026

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort[vi].

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Stevnsfortet (og Kofoedsminde - Uranus og Neptun)
- Region Sjælland: sosn@regionsjaelland.dk
- Kloakmester: Claus Jørgensen: cj@murerfirmaet.com
- Klar Forsyning: klar@klarforsyning.dk og mle@klarforsyning.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og stevns@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed: trost@stps.dk

Venlig hilsen

Iben Buhl
Miljøsagsbehandler
30 16 91 01
IbenBuhl@stevns.dk
Miljø


Bilag:

- Kloaktegning
- Dokumentation for tømningsordning
- Driftsjournal for fedtudskiller

[i] LBK nr. 842 af 11. september 2026, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
[ii] Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, Bek. nr. 1275 af 31. oktober 2025
[iii] EU's forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen) nr. 1272/2008
[iv] https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
[v] Bek. nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4
[vi] Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 (LBK nr. 842 af 11. september 2026, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)

I Afdeling nord bliver køkkenet pt brugt. Men bliver lukket ned i udgangen af 2027, og de ved ikke hvad bygningen så skal bruges til. Derfor søger jeg dispensation for denne bygning til 2028

Korsnæbsvej 63 4673 Rødvig
19/6 2026

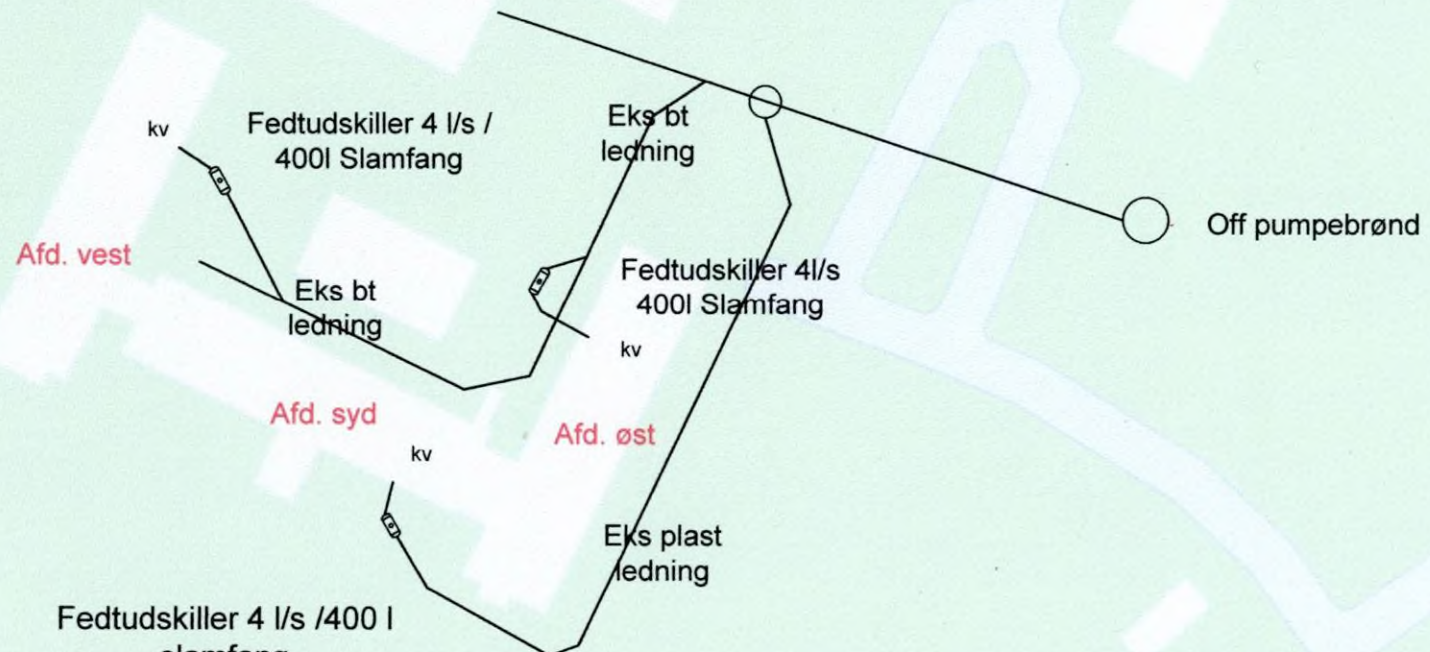

Murerfirmaet
Claus og Gerhart Jørgensen APS
Aut. Kloakmester
Boesdalsvej 3 4673 Rødvig
Mail cj@murerfirmaet.com
Tlf 24417580

Dokumentation for indgået tømningsordning af fedtudskiller og slamfang

Skemaet udfyldes og sendes til spildevand@stevns.dk sammen med relevante bilag.

1. Virksomhedens stamoplysninger			
Navn			
Adresse			
Matrikelnummer			
CVR-nr. og P-nr.			
Kontaktperson			
Tlf.nr. og mail			
2. Fedtudskiller og slamfang			
Fedtudskiller	Produktnavn og type		
	Opsamlingskapacitet for fedt (liter)		
	Nominel størrelse (liter/sek.)		
	Er der lagtykkelsesalarm?	Ja:	Nej:
Slamfang	Produktnavn		
	Integreret i fedtudskiller?	Ja:	Nej:
	Total størrelse (liter) *Hvis det ikke er integreret*		
	Opsamlingskapacitet for slam (liter)		
3. Oplysninger om tømningsfirma / affaldstransportør			
Vedlæg skriftlig dokumentation på indgået aftale med firmaet om, at de udfører tømning			
Firmanavn			
Adresse			
CVR-nr. og P-nr.			
Skal firmaet pejle slamfang og fedtudskiller for jer? Hvis nej, skal I selv pejle efter behov. Det er altid en god idé at pejle jævnligt, hvis det er muligt.		Ja:	Nej:

4. Oplysninger om modtageanlæg for affald

Vedlæg dokumentation for, hvor affaldet afleveres. Tømningsfirmaet kan oplyse om dette.

Firmanavn	
Adresse	
CVR-nr. og P-nr.	

5. Frekvenser for pejling og tømning af slamfang og fedtudskiller

Anfør den frekvens, som er aftalt med tømningsfirmaet. Frekvensen skal tilpasses efter behov og i overensstemmelse med tilladelsen.

Afløbsinstallation	**Pejling (antal pr. år)**	**Tømning (antal pr. år)**
Fedtudskiller		
Slamfang		
Prøvetagningsbrønd	*Bør tømmes sammen med de øvrige installationer*	

Dato:	Underskrift:

Regler for tømning af slamfang og fedtudskillere

Ved tømning forstås at fedtudskilleren bundtømmes, hvorefter den fyldes op med rent vand.

Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener og skal derfor tømmes efter behov, også af hensyn til fedtudskillerens effektivitet og risikoen for sygdomsfremkaldende bakterievækst. Stevns Kommune kan kræve øget tømningsfrekvens for fedtudskillere, hvis der opstår lugtgener eller uhygiejniske forhold.

Såfremt det ved tømningerne konstateres at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens normerede kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikkert at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.

Slamfanget før fedtudskilleren skal tømmes med samme hyppighed som fedtudskilleren.

Der skal foreligge en kontrakt mellem virksomheden og en godkendt transportør om regelmæssig tømning af fedtudskilleren. Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om tømningsfrekvens, anslåede årlige mængder og hvilke(t) godkendt(e) modtageanlæg, der benyttes. Kvittering for hver enkelt tømning skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal kunne fremvises på forlangende af Stevns Kommune.

Driftsjournal for fedtudskiller

	Virksomhed:
	Adresse:
	Udskillerfabrikat:
	Slamfangfabrikat:
	Udskillerstørrelse:
	Slamfangstørrelse:
	Opsamling:
	Fedtlagstykkelse ved fyldt udskiller:

Dato	Initialer	Fedtlag cm	Slamlag cm	Kontrol alarm	Dato tømning	Firma	Efter-fyldning	Bemærkninger