stevns kommune

23. NOVEMBER 2026

JOURNALNUMMER
06.02.00-G01-5-26

Krydsningstilladelse Tryggevælde Å

Stevns Kommune har modtaget ansøgning fra Lokaltog om krydsnings af vandløb med 50 kV kabler.

Ledningsejer: Lokaltog
Vandløb: Tryggevælde Å


Beskrivelse af projekt

I forbindelse med Lokalbanens overgang til batteritog skal der etableres et opladningsanlæg ved Hårlev Station. Dette kræver en opgradering af elforsyningen, hvorfor der skal etableres et nyt 50 kV kabel fra Karise Transformerstation til Hårlev Station. I forbindelse med kabeltracéet skal Tryggevælde Å krydses, Krydsningen sker på matrikel 2e, Li Linde By, Hårlev. Krydsningen af vandløbet planlægges udført ved hjælp af styret underboring, for at minimere påvirkningen af vandløbet og dets omgivelser.

Tidsplan

Forventes udført foråret 2027

23. NOVEMBER 2026

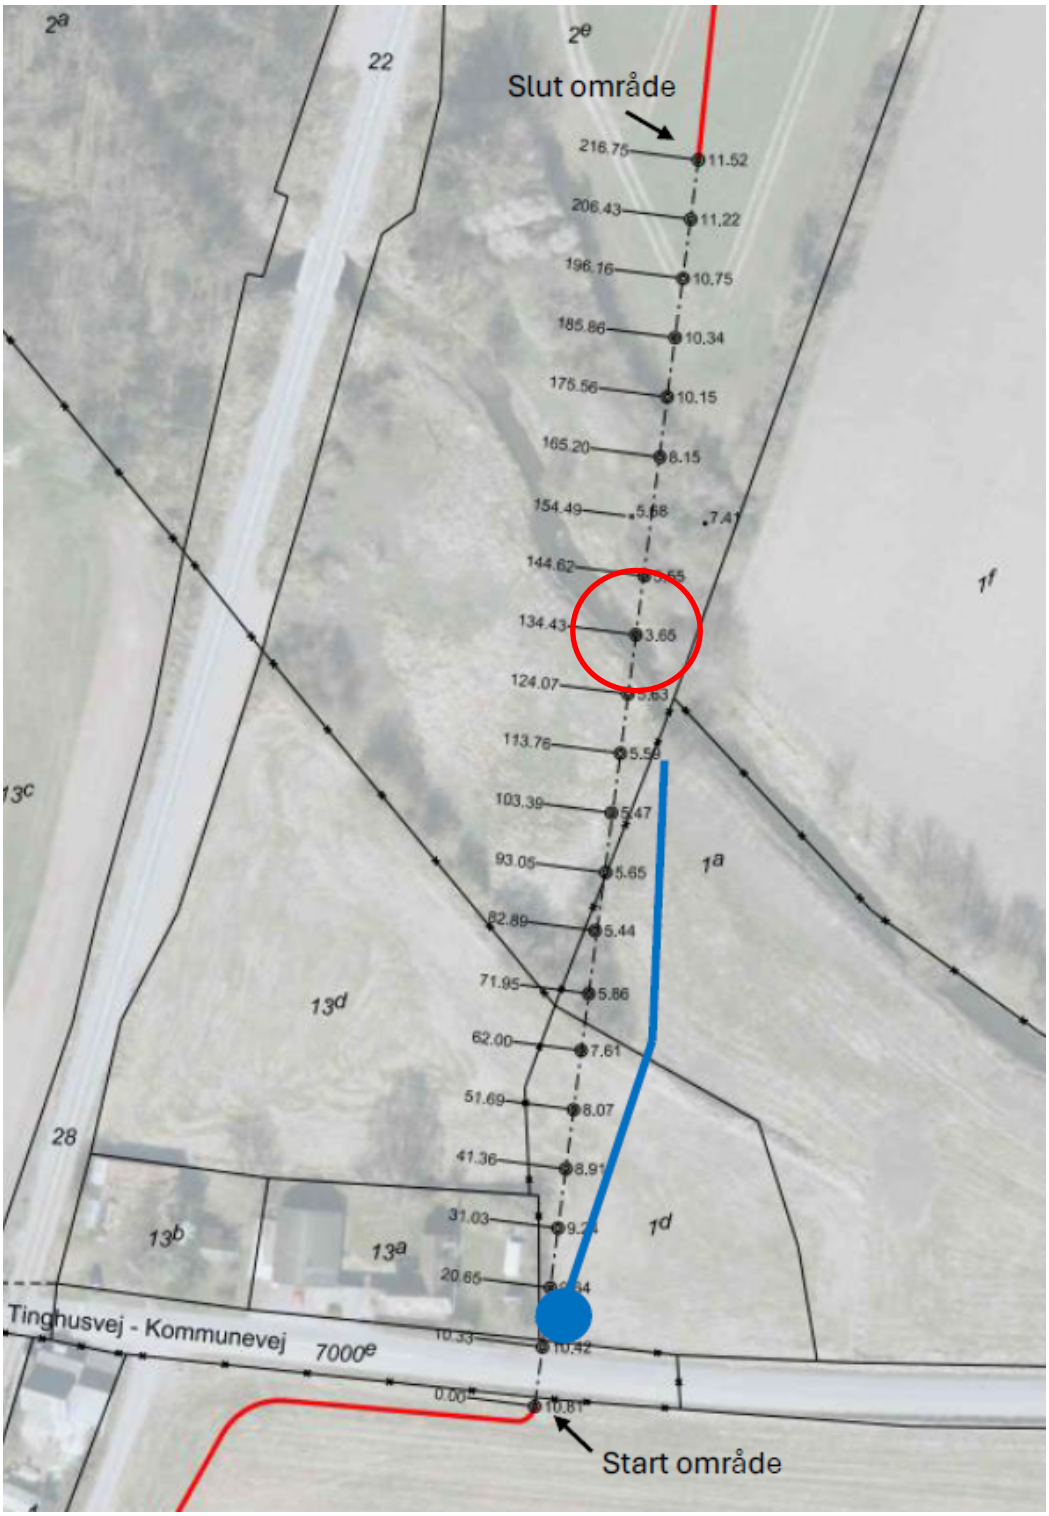

Kort 1 Oversigtskort rødcirkel markerer krydsningen af Tryggevælde Å

23. NOVEMBER 2026

Ejendomsforhold

Matrikel, der berøres i forbindelse med vandløbskrydsningen.

2e, Li Linde By, Hårlev
Lundevej 9, 4652 Hårlev
Ejer Ole Holmegaard

Ansøger har lavet en lejeaftale med ejer af matriklen

Afgørelse

Stevns Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af vandløb som beskrevet i ansøgning på vilkår listet herunder. Tilladelsen meddeles med hjemme i vandløbsloven § 47 og § 9 stk. 2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

- Vandløbene krydses som beskrevet i ansøgning
- Ved krydsning s af offentligt vandløb skal ledningen være mindst 1 meter under den faktiske bund i vandløbet
- At ledningen krydses vinkelret på vandløbet.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføjes forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
- Fremtidig vedligeholdelse af kablet påhviler ledningsejeren.
- Eventuelle skader på vandløbene, (herunder selve vandløbene, brinker og to meter bræmmen) og som følge af ledningens etablering, tilstedeværelse eller reparation, skal betales af ledningsejeren.
- Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar, for skader opstået i forbindelse med arbejdet, f.eks. ødelagte rørledninger, dræn, problemer med op stuvning opstrøms.
- Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) påhviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen udelukkende ledningsejerren, således at ledningen fortsat krydser vandløbet som anvist i denne tilladelse
- At den maksimale underboringsdybde holdes mindst 5 meter på hver side af vandløbet talt fra kronekant.
- Ledningsejeren registrerer ledningen i ledningsejerregisteret (LER)
- Entreprenøren er forpligtet til at udarbejde og medbringe en detaljeret beredskabsplan, der beskriver, hvordan eventuelle uheld med forurenende eller miljøskadelige stoffer skal håndteres hurtigt og effektivt.

23. NOVEMBER 2026

Anden lovgivning

Vi gør opmærksom på, at hvis man under gravearbejde møder spor af fortidsminder såsom stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår o.l. så skal arbejdet straks standses jf. museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Østsjællands Museum på tlf. 56502806

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer - typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Stevns Kommune. En klage regnes for indgivet, når den er tilgængelig for Stevns Kommune i Klageportalen
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret ved oprettelsen af klagen. Du kan finde en vejledning på www.naevneneshus.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
Du kan læse mere om reglerne for klage på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Søgsmål

Hvis afgørelserne efter naturbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Venlig hilsen

Mette Lynggaard
Vandløbsmedarbejder
56 57 52 81

23. NOVEMBER 2026

mettlyng@stevns.dk